

„Ufhoerschutz“
 alle Nutzungsrechte bei den DB 45

Bezirk **Reinickow**
 Gemarkung Köpenick 11 0515

Boden
 anlagenbezogene Neuanforderung geringerwertiger Böden im Bahnhofsbereich durch Abgabe einer Neuanforderung (1250 m²) und Entlastung durch Rückbau von Gebäuden (505 m²)
 - hohe Beeinträchtigung
 - mittleres Risiko

Boden
 anlagenbezogene Übernutzung / Überschätzung geringwertigen Boden sowie Gefahr der Verschwendung im Bahnhofsbereich
 - hohe Beeinträchtigung
 - mittleres Risiko

Boden
 anlagenbezogene Übernutzung durch Ausweitung der Gleisbereiche / Verschwendung der Gleisfläche
 - geringe Beeinträchtigung
 - geringes Risiko

Grundwasser
 anlagenbezogene Übernutzung durch Ausweitung der Gleisbereiche / Verschwendung der Gleisfläche
 - geringe Beeinträchtigung
 - geringes Risiko

Grundwasser
 anlagenbezogene Übernutzung durch Ausweitung der Gleisbereiche / Verschwendung der Gleisfläche
 - hohe Beeinträchtigung
 - hohes Risiko

Die Grenzen wurden aus Plänen digitalisiert.

Qualität

Boden	Grundwasser	Oberflächengewässer
hoch	hoch	hoch
mittel	mittel	mittel
gering	gering	gering
ohne Wert	ohne Wert	ohne Wert

Wasserschutzgebiete

III B Wasserschutzgebiet Zone III (weitere Schutzzone)

Trinkwasserschutzgebiet

Altlasten/verdachtsflächen
 2-33 (Nk. s. Erläuterungsbericht)


Beeinträchtigung / Risiko

Boden anlagenbezogene Übernutzung empfindlicher Böden
 - hohe Beeinträchtigung
 - hohes Risiko

Schutzgut Kurzbeschreibung der Belastung
 Grad der Beeinträchtigung
 Grad des Risikos

geplantes Bauverfahren / neue Anlagen
 beeinträchtigter Bereich / Flächenanspruchnahme

Nur zur Information
 Anlage 10.1.2

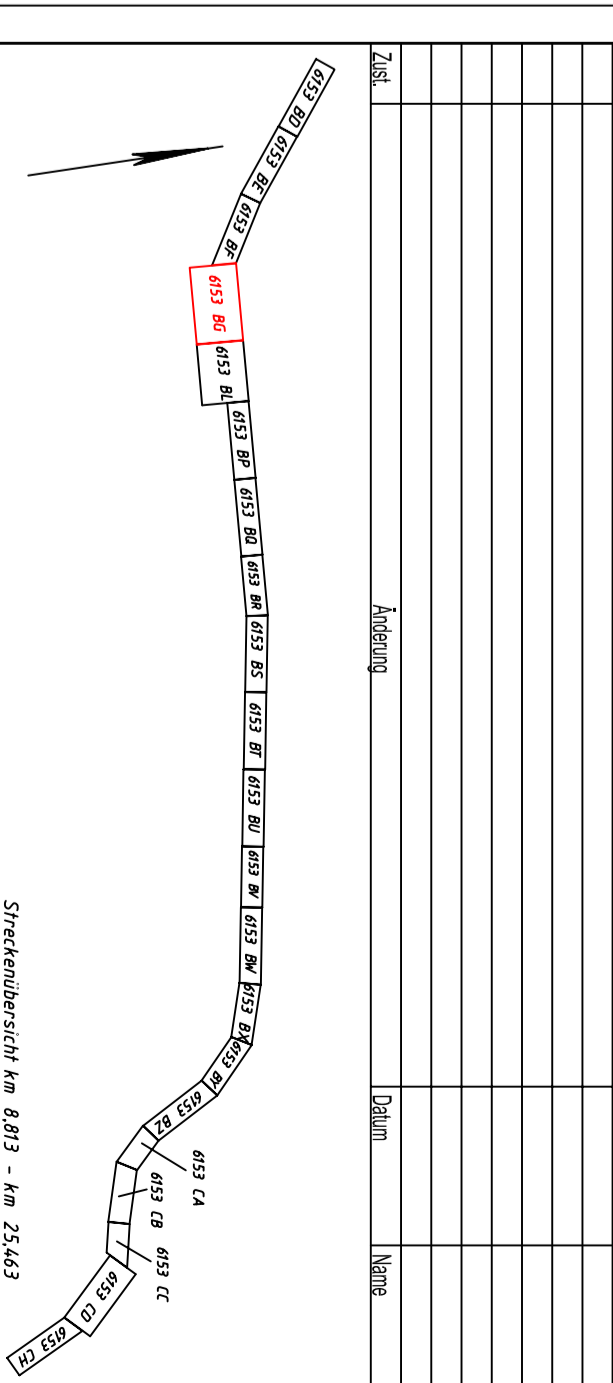

DB Projekt
 Verkehrsbauprojekt

in Vertiefung und Planung für
 28. März 2012, 11:00 Uhr
 28. März 2012, 14:00 Uhr
 28. März 2012, 17:00 Uhr
 28. März 2012, 20:00 Uhr

Verantwortung
 ABS Berlin – Frankfurt/Oder
 Streckenabschnitt Ostergatel – Ehemer
 Umweltschutzstudie

Qualität Beeinträchtigung Risiko
 4